


MANUAL

uso y mantenimiento



Rotar
KMID 7-10

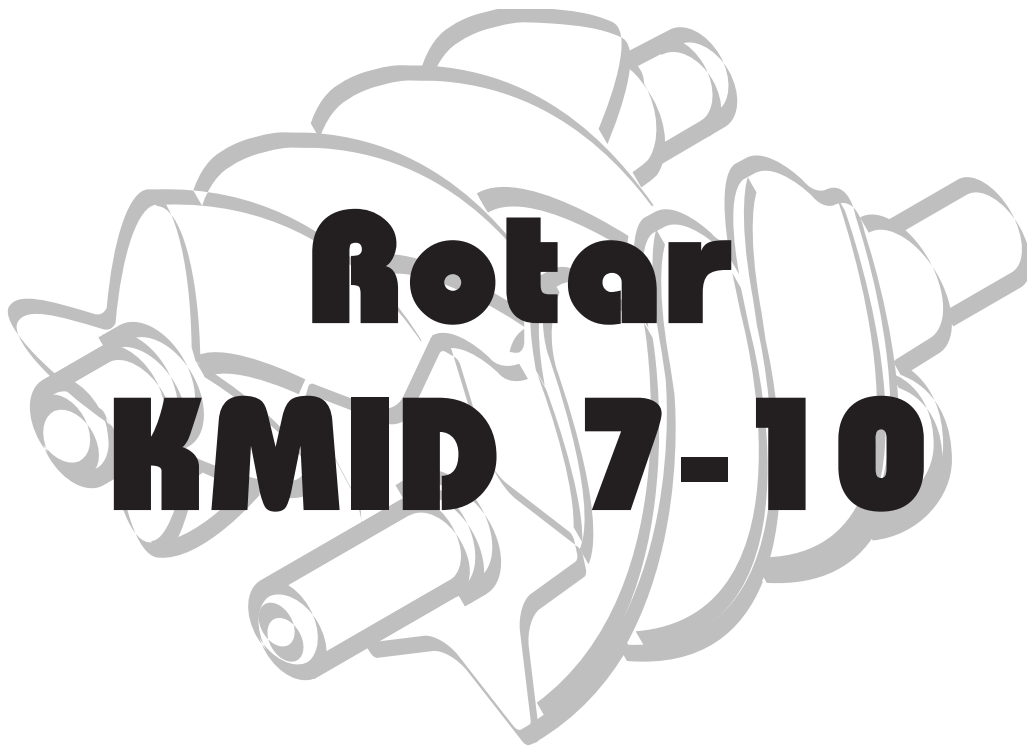

CE

INFORMACIONES GENERALES	3
NORMAS DE SEGURIDAD	4
INSTALACIÓN	6
DATOS TÉCNICOS	7
MANDOS Y AJUSTES	8
PUESTA EN MARCHA	11
FUNCIONAMIENTO	12
MANTENIMIENTO	13
BÚSQUEDA DE DAÑOS	16
ESQUEMA ELÉCTRICO	17

SUMINISTROS DE SERIE

El compresor se suministra con los siguientes accesorios en dotación:

- manual de instrucciones y mantenimiento,
- elementos antivibrantes,
- llave compartimiento sistema eléctrico,
- tubo descarga condensación/aceite

Comprobar siempre la presencia de estos accesorios, no serán aceptados reclamos posteriores a la entrega.

CONDICIONES DE ENTREGA

Cada compresor se somete a un período de prueba en fábrica y se entrega listo para ser instalado y puesto en marcha. El aceite utilizado es: ROTENERGY PLUS.

ADVERTENCIAS GENERALES

- Los compresores rotativos están destinados al uso industrial pesado y continuo. Están previstos especialmente para las industrias que requieren un elevado consumo de aire, durante mucho tiempo.
- El compresor debe utilizarse exclusivamente como se indica en el presente manual, que deberá conservarse con cuidado en un lugar adecuado y de fácil acceso, porque deberá seguir toda la vida útil de la máquina.
- En la empresa donde se instalará el compresor, deberá individualizarse un responsable del compresor. El responsable del compresor se encargará de realizar los controles, las regulaciones y las operaciones de mantenimiento: en caso de que el responsable deba ser sustituido, el sustituto deberá leer atentamente el manual de uso y mantenimiento y las eventuales anotaciones sobre las intervenciones técnicas y de mantenimiento efectuadas hasta ese momento.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL MANUAL

En el manual se han utilizado algunos símbolos que destacan situaciones de máxima alerta, consejos prácticos o simples informaciones. Dichos símbolos pueden encontrarse al lado de un texto, de una figura o al principio de la página (en este caso se refieren a todos los temas tratados en la página misma).

Prestar la máxima atención al significado de los símbolos.



¡ATENCIÓN!

Destaca una descripción importante relativa a: intervenciones técnicas, condiciones de peligro, advertencias de seguridad, consejos y/o informaciones muy importantes.



¡QUITAR TENSIÓN!

Antes de cada intervención en la máquina es obligatorio desactivar la alimentación eléctrica de la máquina.



¡MÁQUINA PARADA!

Cada operación destacada por este símbolo tiene que efectuarse rigurosamente con la máquina parada.



¡PERSONAL ESPECIALIZADO!

Cada intervención destacada por este símbolo es exclusivamente competencia de un técnico especializado.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL COMPRESOR

En el compresor se han aplicado diferentes etiquetas cuya función es, sobretudo, la de destacar peligros latentes y la de indicar el correcto comportamiento que se debe adoptar durante el uso de la máquina o en situaciones especiales.

Es sumamente importante respetar dichas indicaciones.

Símbolos de atención



Riesgo de alta temperatura



Riesgo de shock eléctrico



Riesgo de gases calientes o perjudiciales en la zona de trabajo



Recipiente bajo presión



Piezas mecánicas en movimiento



Trabajos de mantenimiento en curso



Aparato con re arranque automático

Símbolos de prohibición



No abrir los portillos con la máquina en marcha



En caso de necesidad, utilizar siempre la parada de emergencia y no el seccionador de la línea



No usar agua para apagar incendios en los equipos eléctricos

Símbolos de obligación



Leer atentamente las instrucciones para el uso

LO QUE HAY QUE HACER:

Controlar que la tensión de red corresponda a la tensión indicada en la etiqueta CE, y que la conexión eléctrica se realice con cables de sección adecuada.

Controlar siempre el nivel del aceite antes de encender el compresor.

Comprender cómo detener el compresor repentinamente así como el uso de todos los mandos.

Antes de cada intervención de mantenimiento es necesario quitar la corriente para prevenir las posibles puestas en marcha accidentales.

Luego de las operaciones de mantenimiento se aconseja comprobar si han sido montados correctamente todos los componentes.

Mantener lejos de la zona de funcionamiento a niños y animales, para evitar lesiones causadas por cualquier equipo conectado al compresor.

Asegurarse que la temperatura del ambiente de trabajo esté comprendida entre +5 y 50 °C.

El compresor debe instalarse y utilizarse en un ambiente que potencialmente no presente riesgos de explosión ni incendios.

Dejar por lo menos 80 cm libres entre el compresor y la pared; de esta manera no se obstruye el pasaje del aire al ventilador del motor.

El pulsador de emergencia situado en la plancha debe utilizarse únicamente en casos de necesidad para evitar daños a las personas o a la máquina misma.

En caso de solicitar intervención y/o consultas especificar siempre el modelo y el número de serie de la etiqueta CE.

Atenerse siempre al programa de mantenimiento del manual.

LO QUE NO HAY QUE HACER:

No tocar los componentes internos o tubos porque alcanzan temperaturas elevadas durante el funcionamiento, permaneciendo calientes durante un cierto tiempo, incluso después de la parada.

No colocar objetos inflamables o de nylon y tela cerca y/o en el compresor.

No transportar el compresor con el depósito en presión.

No utilizar el compresor si el cable de alimentación presenta defectos o si la conexión es precaria.

No utilizar el compresor en ambientes húmedos o polvorientos.

No dirigir jamás el chorro de agua hacia personas o animales.

No permitir a nadie poner en marcha el compresor sin haber recibido las instrucciones correspondientes.

No golpear las paletas del ventilador con objetos contundentes o metálicos porque podrían ocasionar su rotura repentina durante el funcionamiento.

No hacer funcionar el compresor sin el filtro y/o el pre-filtro del aire.

No alterar los dispositivos de seguridad y regulación.

No hacer funcionar jamás el compresor con los portillos / paneles abiertos o quitados.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

El producto adquirido por Vs. está identificado con la etiqueta CE, en la que se indican los siguientes datos:

1) datos del fabricante

2) marca CE – año de fabricación

3) TYPE = denominación del compresor

CODE = código del compresor

SERIAL N. = número de serie del compresor adquirido por Vs. (debe comunicarse siempre en caso de que se solicite asistencia)


4) aire enviado por el compresor medido en (l/min) y (cfm)

5) presión máxima de ejercicio (bar y PSI) – ruido del compresor dB(A)

6) datos eléctricos: tensión de alimentación (V/ph), frecuencia (Hz), absorción (A) - potencia (HP y kW), revoluciones por minuto (Rpm).

7) Otras posibles homologaciones

1	CE 2
3	
4	5
6	7

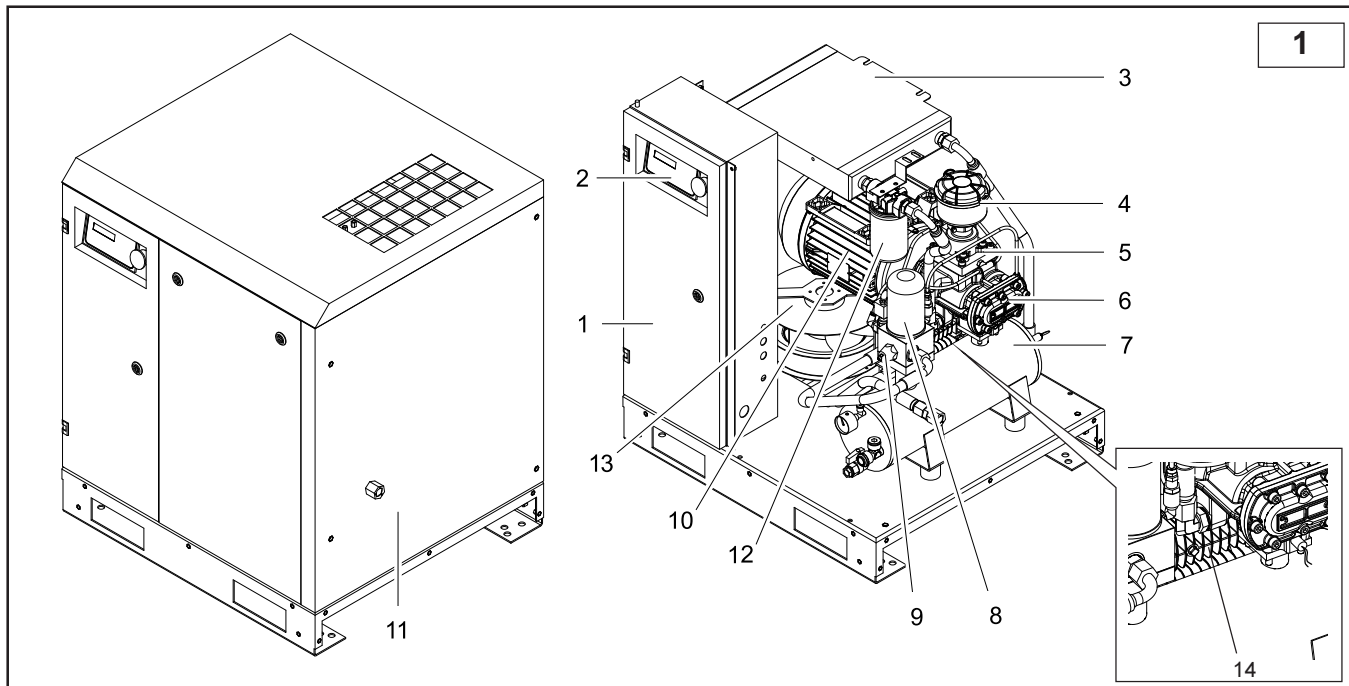

DESCRIPCIÓN DEL COMPRESOR (FIG.1)

El compresor se compone principalmente de:

- | | | | |
|----|------------------------------|-----|------------------------------|
| 1. | Sistema eléctrico | 8. | Filtro separador de aceite |
| 2. | Panel de mandos | 9. | Válvula de presión mínima |
| 3. | Radiador de aceite | 10. | Motor eléctrico |
| 4. | Filtro de aire | 11. | Cabina |
| 5. | Regulador de aspiración | 12. | Filtro de aceite |
| 6. | Compresor de tornillo | 13. | Ventilador radial eléctrico |
| 7. | Depósito separador de aceite | 14. | Intercambiador final de aire |

DESEMBALAJE Y DESPLAZAMIENTO

El compresor se suministra al cliente protegido en la parte superior por un embalaje de cartón. Con los guantes de protección colocados, cortar con tijeras los flejes exteriores y quitar el cartón de la parte superior.

Antes de extraer el compresor, comprobar la perfecta integridad (externa) de la máquina y controlar visualmente que los distintos componentes no estén dañados. Controlar también la presencia de los accesorios suministrados en dotación.

Levantar la máquina con una carretilla elevadora de horquillas.

Montar los elementos antivibrantes en los alojamientos específicos y transportarla, con la máxima precaución, al lugar escogido para su ubicación. Se recomienda conservar el material de embalaje para un eventual desplazamiento, o por lo menos por el periodo de garantía, si fuera necesario enviar el compresor al centro de asistencia.

Luego eliminarlo entregándolo a las organizaciones encargadas o al organismo responsable de esta función.

POSICIONAMIENTO (FIG. 2)

Asegurarse que el local elegido para la instalación, responda a todas las normas de seguridad vigentes en el país de uso y además, respete los siguientes requisitos:


- **bajo porcentaje de polvo en el aire,**
- **ventilación y dimensiones del local adecuados** que permitan, con el compresor en marcha, el mantenimiento de una temperatura ambiente inferior a 50°C. Si no es posible respetar esta condición, es necesario instalar uno o más aspiradores para disminuir la temperatura. Se recomienda instalarlos a la mayor altura posible.

Aspirador "2000 m³ /h" cód. 020041000

Aspirador "4000 m³ /h" cód. 020042000

Prever, también, la presencia de un vaso colector o por lo menos de un contenedor para recuperar la condensación.

Las dimensiones de los espacios son indicativas, pero en lo posible se recomienda respetarlas.

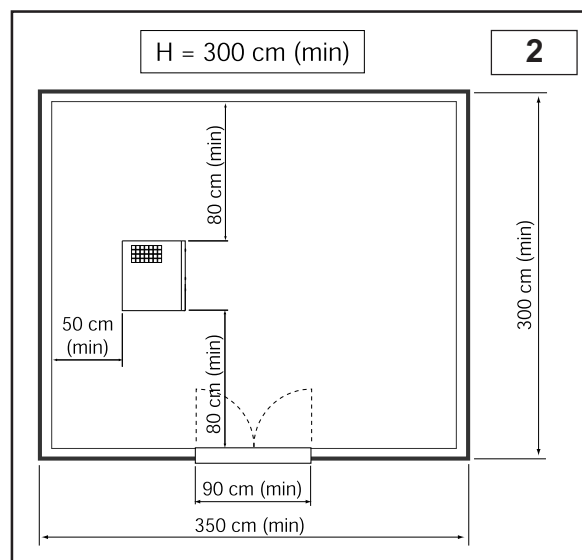

INSTALACIÓN


CONEXIÓN ELÉCTRICA (FIG. 3)

• La línea de la alimentación eléctrica debe realizarse con cables de sección adecuada a la potencia de la máquina y debe comprender 3 cables de fase y 1 cable de tierra.

• **Es indispensable** instalar entre la línea de alimentación y el cuadro del compresor un interruptor (A) magnetotérmico o válvula con fusibles, cerca de la entrada de los cables en la máquina. Dicho interruptor debe ser al menos a 1,7 m del suelo.

• El interruptor (A) debe ser fácilmente accesible por el operador. Los cables deben ser de tipo homologado y deben instalarse con grado de protección mínimo IP44.

N.B. Para la selección de la sección de los cables seguir las indicaciones indicadas en la tabla. El dimensionamiento está en conformidad con el estándar VDE 0100 Parte 430 y 523, arranque estrella-triángulo, 30°C de temperatura ambiente y longitud de los cables inferior a 50 m.

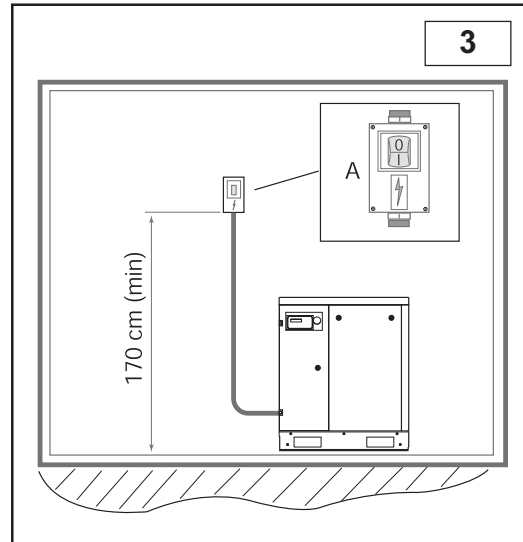

Conexión eléctrica	400V	5,5 Kw	7,5 Kw
Sección mín. conductores	mm2	4G2.5	4G4
interruptor magnetotérmico	A	20	25
Fusibles	Agl	25	30

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos		KMID 7	KMID 7	KMID 10	KMID 10
	bar	10	13	10	13
Presión	bar	10	13	10	13
Grupo bomba	type	FS26TFC	FS26TFC	FS26TFM	FS26TFC
Velocidad de rotación rotor macho	rpm	2900	1450	2900	2900
Volumen de aire abastecido (ISO 1217 annex C)	l/min	705	450	1050	700
Cantidad aceite	l	4,2	4,2	4,2	4,2
Cantidad aceite a añadir	l	0,5	0,5	0,5	0,5
Recalentamiento final máx. Aire	°C	20	20	20	20
Calor asportado	kJ/h	18800	18800	25600	25600
Capacidad de ventilador	m ³ /h	950	950	950	950
Residuos de aceite en el aire	mg/m ³	2-4	2-4	2-4	2-4
Motor eléctrico	type	112 MC/4	112 MC/4	112 MC/2	112 MC/2
Potencia nominal	kW	5,5	5,5	7,5	7,5
Potencia max. absorbida por la red	kW	7,1	7,1	8,6	8,6
Nivel de protección armario eléctrico	IP	54	54	54	54
Número max. de arranques por hora	n°	10	10	10	10
Límites de temperatura ambiente	°C	+2/+45	+2/+45	+2/+45	+2/+45
Nivel sonoro (Pneuop/Cagi PN2CPTC2)	dB(A)	62	62	62	62
Datos eléctricos					
Tensión alimentación	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Tensión auxiliaria	V/Hz	24/50-60	24/50-60	24/50-60	24/50-60
Consumo de corriente al arranque	Amp	40	40	44	44
Corriente máx absorbida	Amp	10,8	10,8	15	15
Potencia absorbida en vacío	kW	2,74	2,74	3,16	3,16
Nivel de protección motor eléctrico	IP	55	55	55	55
Tipo de aislamiento		F	F	H	H
Factor de servicio		1,1	1,1	1,1	1,1
Dispositivos de protección					
Temperatura max circuito aceite	°C	110	110	110	110
Calibrado pre-alarma temperatura aceite	°C	105	105	105	105
Calibrado relé térmico motor	Amp	6,8	6,8	10,5	10,5
Calibrado valvula de seguridad	bar	14	14	14	14
Dimensiones					
Largo	mm	720	720	720	720
Ancho	mm	650	650	650	650
Alto	mm	850	850	850	850
Peso	kg	160	160	160	160
Salida aire	Rp	½"	½"	½"	½"

PANEL DE MANDOS

• La central electrónica permite la administración de todas las funciones relativas al encendido y al apagado del compresor. Además, señala eventuales anomalías de la máquina y proporciona informaciones relativas a los tiempos de funcionamiento y de cumplimiento de las operaciones de mantenimiento.

1) **Display:** visualiza las informaciones.

2) **Tecla OK:** se utiliza para confirmar los ajustes (ver párrafo "Parámetro que se pueden modificar").

3) **Tecclas Flechas:** se utiliza para deslizar el menú.

4) **Testigo señal alarma:** el encendido del testigo, seguido de un eventual bloqueo del compresor, señala la necesidad de una intervención de mantenimiento o al producirse un mal funcionamiento. Consultar el párrafo "Mensajes de alarma" para la identificación de la intervención a realizar.

5) **Tecla Reset:** se utiliza para anular una alarma (ver párrafo "Mensajes de alarma").

6) **Tecla ON/I:** encendido máquina. El encendido se cumple en tres fases:

- espera encendido, se visualiza el mensaje (STAND-BY): si el compresor ha sido apagado es necesario esperar 15 segundos antes que comience el ciclo, en caso contrario el compresor permanece en fase de espera hasta que el presóstato requiera aire.

- encendido: el compresor enciende en la configuración de "estrella" y se visualiza el mensaje (VACÍO).


- encendido en régimen: luego de cinco segundos, se cambia la configuración de estrella a triángulo.

Luego de dos segundos, si el transductor lo solicita, se enciende la electroválvula de carga y se visualiza el mensaje (CARGA). N.B.: el ciclo descrito es válido para los compresores equipados con tele-encendido, para las máquinas de encendido directo, el compresor arranca inmediatamente luego de la fase de (STAND-BY).

7) **Tecla OFF/O:** apagado de la máquina.

Se interrumpe la habilitación a la electroválvula de carga, se activa el ciclo de vacío y se visualiza el mensaje (VACÍO) destellando, al finalizar el ciclo de vacío el compresor se apaga y se visualiza el mensaje "OFF".

8) **Interruptor parada de emergencia:** se utiliza para detener repentinamente el compresor sólo en caso de real emergencia.

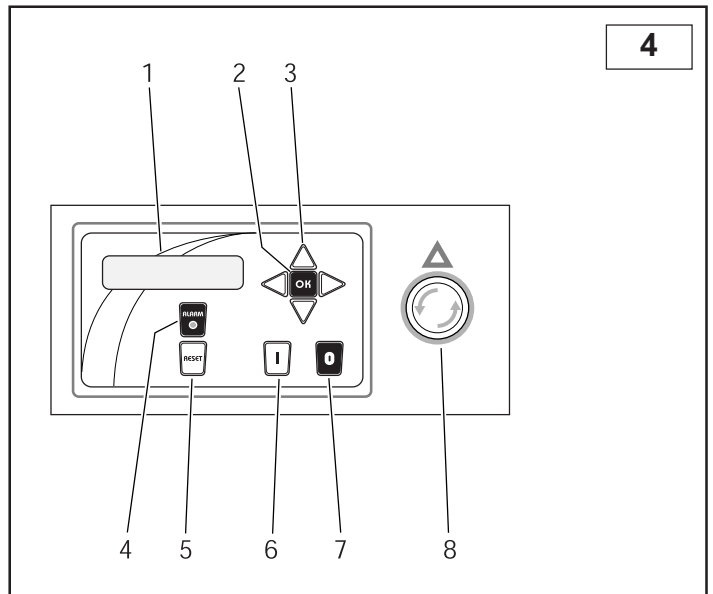

TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento automático

- El funcionamiento del compresor está regulado por el transductor de presión, el cual determina la parada de la máquina una vez alcanzada la presión máx. y arranca nuevamente cuando la presión disminuye al valor mínimo de calibrado. La parada de la máquina es de tipo retardado, es decir que no coincide perfectamente con el alcance de la P máx., sino luego de un intervalo de tiempo determinado, durante el cual no existe extracción de aire (ver punto 7 párrafo anterior).

- La regulación de fábrica es de 75 segundos, pero se recomienda controlar que el número de encendidos por hora NO sea superior al número máximo recomendado de 10. Si fuese superior, es preferible aumentar el tiempo de funcionamiento en vacío (ver párrafo "Parámetros que se pueden modificar" punto 7)

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN

La predisposición de un dispositivo de interceptación y regulación línea abajo del compresor está a cargo del usuario, quien deberá preparar la línea de alimentación en base a las propias exigencias.



ENCENDIDO Y APAGADO A DISTANCIA (Remote off)

Por medio de un software (opcional), es posible controlar el compresor a distancia (el control remoto se activa sólo si antes se coloca en "ON" la central integrada en la máquina).



Dicha función se administra también por medio del contacto "remote" colocado en la caja de bornes de la central. En este caso se excluyen los mandos manuales y por lo tanto, el arranque imprevisto del compresor puede causar lesiones a las personas cercanas a la máquina. Por este motivo, SE DESACONSEJA SU USO, y en cada caso el constructor no se responsabiliza por eventuales daños derivados.

Cada modificación debe ser realizada exclusivamente por un técnico especializado.

PARÁMETROS QUE SE PUEDEN MODIFICAR

Presionando la tecla **OK** con la máquina parada (OFF), se entra en el menú de los parámetros de funcionamiento, en algunos casos es preciso marcar una password para modificar los valores, para deslizar el menú, utilizar las teclas **▽** y **△**.

0) **ID unidad de control** (password de asistencia): selecciona el identificativo de la central, es posible seleccionar más de un indicativo si hay varios compresores conectados a la misma línea RS485.

1) **Horas de prealarma** (password de asistencia): el contador inicia la cuenta regresiva automática cada hora de funcionamiento de la máquina, cuando llega a 0 la central genera la alarma de Mantenimiento.

El contador con el signo (-) delante indica cuántas horas han pasado desde la última alarma de mantenimiento, por medio de

MANDOS Y AJUSTES

las teclas ∇ y \triangle se puede establecer un nuevo valor (excluyendo la alarma anterior).

- 2) Historial de alarmas** (no precisa password): por medio de este menú se pueden visualizar las treinta últimas alarmas.
- 3) Temperatura de prealarma** (password de fábrica): por medio de este menú se puede establecer el "delta" de temperatura (expresada en °C) respecto a la temperatura máxima de alarma; dicho valor se puede establecer desde el 1 hasta el 20. Ejemplo: si la temperatura máxima es de 120°C y el valor de delta es de 10°C, al alcanzar los 110°C se generará la prealarma de temperatura máxima.
- 4) Temperatura máxima** (password de fábrica): por medio de este menú se puede establecer la temperatura máxima permitida; el campo de regulación es de 0 a 150°C.
- 5) Temperatura mínima** (password de fábrica): por medio de este menú se puede establecer la temperatura mínima; el campo de regulación es de 0 a -14°C.
- 6) Temperatura ventilador** (password de asistencia): por medio de este menú se regula la temperatura de accionamiento del ventilador de refrigeración, el rango de regulación está comprendido entre 0 y 150°C, a la temperatura pre-fijada el ventilador arranca, la histéresis está fija en 10°C.
- 7) Duración del ciclo de funcionamiento en vacío** (password de asistencia): por medio de este menú se puede modificar el tiempo del ciclo en vacío de la máquina; el rango de regulación es de 1 a 250 segundos.
- 8) Arranque automático** (password de asistencia): este parámetro habilita el Start automático, si está activado, en caso de un corte de corriente eléctrica, el compresor reanuda su funcionamiento automáticamente.
El arranque inesperado del compresor puede causar lesiones a las personas cercanas. Por este motivo **no se aconseja utilizarlo.**
- 9) Secuencia fases internas** (password de asistencia): este parámetro habilita el control secuencia de fases internas, o lo deshabilita activando el ingreso secuencia fases en la caja de bornes.
- 10) Idioma** (no precisa password): este parámetro permite cambiar el idioma en el que se visualizan los mensajes. Hay cinco posibilidades: italiano, inglés, alemán, español y francés.
- 11) Habilitación RS485** (no precisa password): este parámetro sirve para habilitar la transmisión por medio de la RS485 y, automáticamente, deshabilitar la que se realiza a través de la RS232.
- 12) Sensor de presión** (password de asistencia): habilita el ingreso "4-20 mA" para conectar el sensor de presión, habilitando este parámetro en el display aparece la medida de presión, para visualizar el tiempo de funcionamiento de la máquina, presionar la tecla \triangle , automáticamente luego de veinte segundos se visualiza nuevamente la medida de la presión.
Si se habilita este parámetro, el contacto del presóstato externo cambia de función y se convierte en ingreso para el presóstato de presión mínima del separador de aceite, como tal, inhibe el arranque del compresor si la presión del separador de aceite es alta.
- 13) PSI/BAR** (no precisa password): selección de la unidad de medida de la presión.
- 14) Set vacío/presión de funcionamiento** (no precisa password): por medio de este parámetro se puede establecer la presión a la cual se debe detener el compresor, en caso que el convertidor esté activado, este parámetro indica la presión de funcionamiento a la cual el convertidor debe regular para estabilizar.
- 15) Set carga/Delta de funcionamiento** (no precisa password): indica la presión a la cual la central habilita el arranque del compresor.
Por ejemplo, si el valor establecido es de 1 bar y la presión máxima es de 9 bar, significa que el compresor se apagará a 9,5 bar y volverá a encenderse a 8,5 bar.
- 16) Presión máxima** (password de asistencia): este parámetro establece el valor máximo de presión alcanzable, es decir, el valor máximo que puede establecerse en el punto 14.
- 17) Presión máxima de alarma** (password de fábrica): este parámetro establece el valor máximo de presión al cual la central entra en estado de alarma.
- 18) Presión Remote** (password de asistencia): habilitando este parámetro, se mantiene la visualización de la presión y de las relativas alarmas, pero el control del arranque del compresor se realiza por medio del contacto del presóstato exterior.
- 19) Retraso carga** (password de fábrica): por medio de este parámetro se establece el retraso, expresado en segundos, desde el momento en que el ciclo de encendido ha terminado hasta el momento en que se activa la electroválvula de carga de aire.

UTILICE SIEMPRE LAS TECLAS ∇ Y \triangle PARA ESTABLECER LOS VALORES Y CONFIRME CON LA TECLA

PARÁMETROS MODIFICABLES		Min.	Max.	Standard		Min.	Max.	Standard	
Prealarma temp. aceite (diferencial)	°C	0	20	5	Presión máx. alarma	bar	0	16	13
Temperatura máxima aceite	°C	0	150	110	Retardo de la carga	sec.	0	200	10
Temperatura mínima aceite	°C	-14	0	-7	Control interno secuencia fases		SÍ	NO	SÍ
Tiempo de vacío	sec.	30	900	75	Idioma				ITA
Prealarma de mantenimiento	Ore	0	32768	4000	Contraste de la pantalla		1	20	5
Temperatura ventilador	°C	0	150	80	Habilitación de RS485		SÍ	NO	SÍ
Arranque automático		SÍ	NO	NO					
Sensor de presión		SÍ	NO	SI					
PSI/BAR		PSI	BAR	BAR					
Vacío/presión funcionamiento	bar	0	15	10					
Cargado/diferencial funcionamiento	bar	0	15	8,5					
Presión máx. utilizable	bar	0	15	11					

MENSAJES DE ALARMA

Si se presenta alguna anomalía o se superan los límites de seguridad establecidos, se enciende la luz roja de alarma y en el display se visualiza la alarma en curso.


1) Control del sentido de rotación

Se activa cuando la secuencia de fases es incorrecta. La alarma bloquea el compresor, para reactivar el funcionamiento hay que restablecer primero la secuencia de las fases. N.B. Para resetear completamente la alarma es necesario desconectar la alimentación eléctrica.

Estado de la pantalla


30°C h00110 m05
Err. sentido rotac.

2) Control de la sonda de temperatura

Se activa cuando falla la sonda de temperatura (sonda abierta o en cortocircuito). La alarma bloquea el compresor, para restablecer el funcionamiento, controlar la conexión y/o sustituir la sonda y presionar la tecla .


30°C h00110 m05
Fallo sens. temp.

3) Temperatura máxima del aceite

Se activa cuando se alcanza la temperatura máxima del aceite. La alarma bloquea el compresor, para que reanude su funcionamiento es necesario esperar que la temperatura descienda por debajo del valor programado y operar en el pulsador .


110°C h00110 m05
Temp. máx. aceite

4) Temperatura mínima del aceite

Se activa cuando el aceite alcanza la temperatura mínima. La alarma bloquea el compresor, para que reanude su funcionamiento es necesario esperar que la temperatura supere el valor programado y operar en el pulsador .

-10°C h00110 m05
Temp. mín. aceite

5) Prealarma temperatura aceite

Se activa cuando se alcanza la temperatura de prealarma del aceite. La alarma no bloquea el compresor. Para anular la alarma, operar en el pulsador .


105°C h00110 m05
Preal. temp. aceite

6) Térmico motor

Se activa cuando interviene el relé térmico del motor. La alarma bloquea el compresor. Para anular la alarma, operar en el pulsador  luego de controlar la causa.

74°C h00110 m05
Térmico motor

7) Emergencia

Se activa cuando se presiona el pulsador de emergencia que bloquea el compresor. Para anular la alarma, operar en el pulsador  luego de restablecer el estado del pulsador de emergencia.


74°C h00110 m05
Seta de emergencia

8) Pre-alarma mantenimiento máquina

Esta alarma señala al usuario que la máquina necesita mantenimiento ordinario (cambio de aceite, de filtros, etc.). La anulación de esta alarma debe ser realizada por el operador que efectúa el mantenimiento, seleccionando en el menú el ítem "Horas pre-alarma" y restablecer el valor como se describe en el capítulo Parámetros que se pueden modificar, punto (1).


74°C h00110 m05
Mantenimiento ord.

9) Presóstato separador

Se activa en caso de apertura del contacto del presóstato separador. La alarma bloquea el compresor. Para anularla, presionar la tecla  luego de restablecer el estado normal del presóstato separador.


75°C h00110 m05
Presost. separ.

10) Daño 4-20 mA (sensor de presión)

Se activa cuando no funciona correctamente el sensor de presión conectado al ingreso de 4-20 mA. La alarma bloquea el compresor. Para anularla, presionar la tecla  luego de restablecer el estado normal del sensor de presión.

74°C h00110 m05
Fallo 4-20 mA


11) Presión máxima

Se activa cuando se supera la presión máxima establecida. La alarma bloquea el compresor. Para anularla, presionar la tecla  luego de restablecer la presión adecuada.

74°C h00110 m05
Presión máx.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL (FIG. 5)


- 1) Transductor de presión: regula la presión de STOP y de START.
- 2) Válvula de seguridad: abre la descarga de aire una vez alcanzado el valor de seguridad
- 3) Válvula de presión mínima impide la salida del aire comprimido si la presión está por debajo del valor de calibrado de la válvula
- 4) Sonda de temperatura: detiene el motor al superar los + 110°C

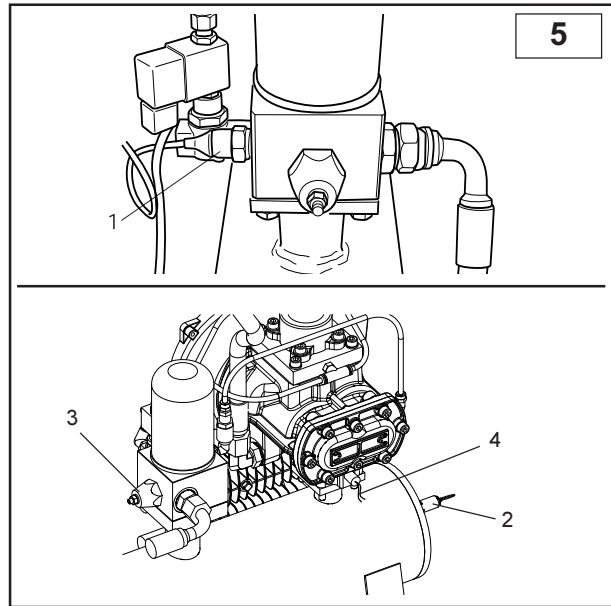

CICLO DE FUNCIONAMIENTO

KMID 7-10 Tele-encendidos

- 1) En el primer arranque, el motor arranca alimentado en la conexión de "estrella". En esta fase el compresor arranca lentamente, la electroválvula (1) está abierta, el regulador de aspiración (2) está cerrado. El compresor permanece en estas condiciones durante aprox. 5÷7 segundos, transcurrido este tiempo, el motor es alimentado en "triángulo".
- 2) La electroválvula (1) recibe corriente y cierra dando paso a la apertura del regulador de aspiración (2) que aspira aire de la atmósfera a través del filtro (3).
- 3) En esta fase, el compresor funciona a pleno régimen y comienza a comprimir aire en el interior del depósito (6).
- 4) El aire comprimido no puede salir de la válvula de mínima presión (13), que está regulada a 4 bar.
- 5) El aire comprimido comprime el aceite en el interior del depósito (6) y lo obliga a fluir a través del radiador (9) y el filtro aceite (8).
- 6) Si la temperatura del aceite es inferior a los 80°C, el electroventilador permanece desactivado.
- 7) Si la temperatura del aceite supera los 80°C el electroventilador se activa y el aceite enfriado retorna al compresor a través de los tubos (5).
- 8) El aceite llega al compresor (4) y se mezcla con el aire aspirado creando una mezcla aire/aceite que garantiza la estanqueidad y la lubricación de los órganos en movimiento del compresor.
- 9) La mezcla aire/aceite regresa al interior del depósito (6) donde el aire se pre-separa y luego se separa definitivamente del aceite, por medio del filtro separador de aceite (10), pasa a través de la válvula de presión mínima (13), finalmente se envía a la red de distribución, a través del intercambiador de calor aire (12).

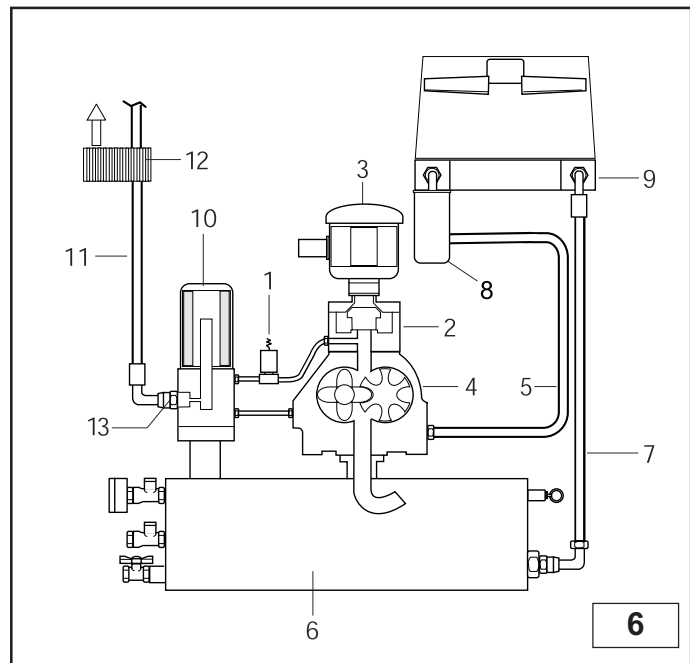

PUESTA EN MARCHA

PRIMERA PUESTA EN MARCHA


Antes de poner en marcha la máquina la primera vez, **comprobar que:**

- la tensión de alimentación corresponda a la indicada en la etiqueta CE,
- las conexiones eléctricas hayan sido realizadas con cables de sección adecuada,
- el interruptor general (en la pared) disponga de fusibles adecuados,
- el nivel de aceite supere el nivel mínimo (eventualmente reponer con aceite del mismo tipo),
- el grifo de salida de aire esté completamente abierto.


LA CONEXIÓN AL DEPÓSITO DEBE SER REALIZADA CON TUBO FLEXIBLE.

- La primera puesta en marcha del compresor, debe ser obligatoriamente realizada por personal técnico especializado. **Si la máquina no arranca, y el display visualiza el mensaje “Err. Sentido de rotación”** interrumpir el suministro eléctrico por medio del interruptor de pared, abrir el portillo del armario eléctrico e invertir la posición de dos fases en la caja de fusibles, cerrar el portillo, restablecer la tensión y encender nuevamente la máquina.

Estado de la pantalla al encendido



Estado de la pantalla durante el funcionamiento normal

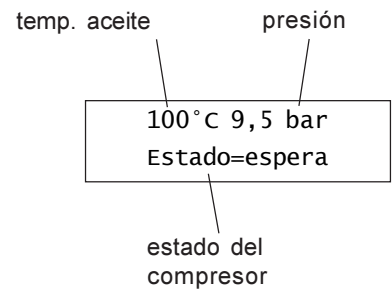

Pulsando la tecla aparece durante 20 segundos el tiempo de funcionamiento.

MANTENIMIENTO

- Un correcto mantenimiento es fundamental para una mejor eficiencia de su compresor, y para prolongar su vida operativa.
- Además, es también importante respetar los intervalos de mantenimiento señalados, sin embargo es necesario recordar que dichos intervalos son solo una sugerencia del fabricante en caso que las condiciones ambientales de utilización del compresor sean óptimas (véase capítulo "Instalación").
- Por lo tanto, los intervalos de mantenimiento pueden reducirse en función de las condiciones ambientales en las que trabaja en compresor.
- El aceite utilizado es RotEnergy Plus, la utilización de un aceite diferente no garantiza la perfecta eficiencia y el respeto de los intervalos de mantenimiento.
- En las siguientes páginas se describirán las operaciones de mantenimiento ordinario que pueden ser efectuadas por el responsable del compresor, en cambio, las operaciones de mantenimiento extraordinario deben ser realizadas por un centro de asistencia autorizado.

Tabla de las operaciones de mantenimiento

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO	
	Horas de trabajo	o al menos
<i>MANTENIMIENTO ORDINARIO</i>		
Descarga de condensados	-	cada semana
Limpieza del prefiltro de aire	50	cada semana
Control de aceite y eventual llenado	500	-
Limpieza del filtro del aire	1000	-
Control de atascamiento y limpieza del radiador	1000	- -
Sustitución de filtro del aire	2000	1 vez al año
Sustitución del filtro del aceite	4000	1 vez al año
Sustitución del filtro separador de aceite	4000	1 vez al año
Sustitución del aceite	8000	1 vez al año
<i>MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO</i>		
Sustitución de la válvula unidireccional de drenaje	4000	1 vez al año
Revisión de la válvula de aspiración	12000	-
Revisión de la válvula de presión mínima	12000	-
Sustitución de la electroválvula regulador aspiración	12000	-
Sustitución de los cojinetes del motor eléctrico	12000	-
Sustitución de los tubos flexibles	12000	- -
Revisión del grupo de tornillo	24000	-


Las operaciones de mantenimiento marcadas en **negrita**, si no se alcanza el límite horario, deben realizarse también **al menos 1 vez al año**.

• Para comprobar que la máquina funciona correctamente, **después de las primeras 100 horas de trabajo** efectuar los siguientes controles:

- 1) Controlar el **nivel de aceite**: si es necesario reponer con aceite del mismo tipo.
- 2) Controlar el **ajuste de los tornillos**, en especial el de los contactos eléctricos de potencia.
- 3) Controlar visualmente la correcta **estanqueidad de todos los empalmes**.
- 4) Controlar la **temperatura ambiente**.

ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER INTERVENCIÓN EN LA MÁQUINA:

- ✓ Mandar la parada del motor por medio del interruptor en el panel de mandos (no utilizar el pulsador de emergencia).
- ✓ Cortar la corriente por medio del interruptor general de pared.
- ✓ Cerrar el grifo de línea.
- ✓ Asegurarse que no hay aire comprimido en el interior del depósito separador de aceite
- ✓ Desmontar el carenado exterior y los paneles.
- ✓ Esperar hasta que electroválvula esté completamente parada.

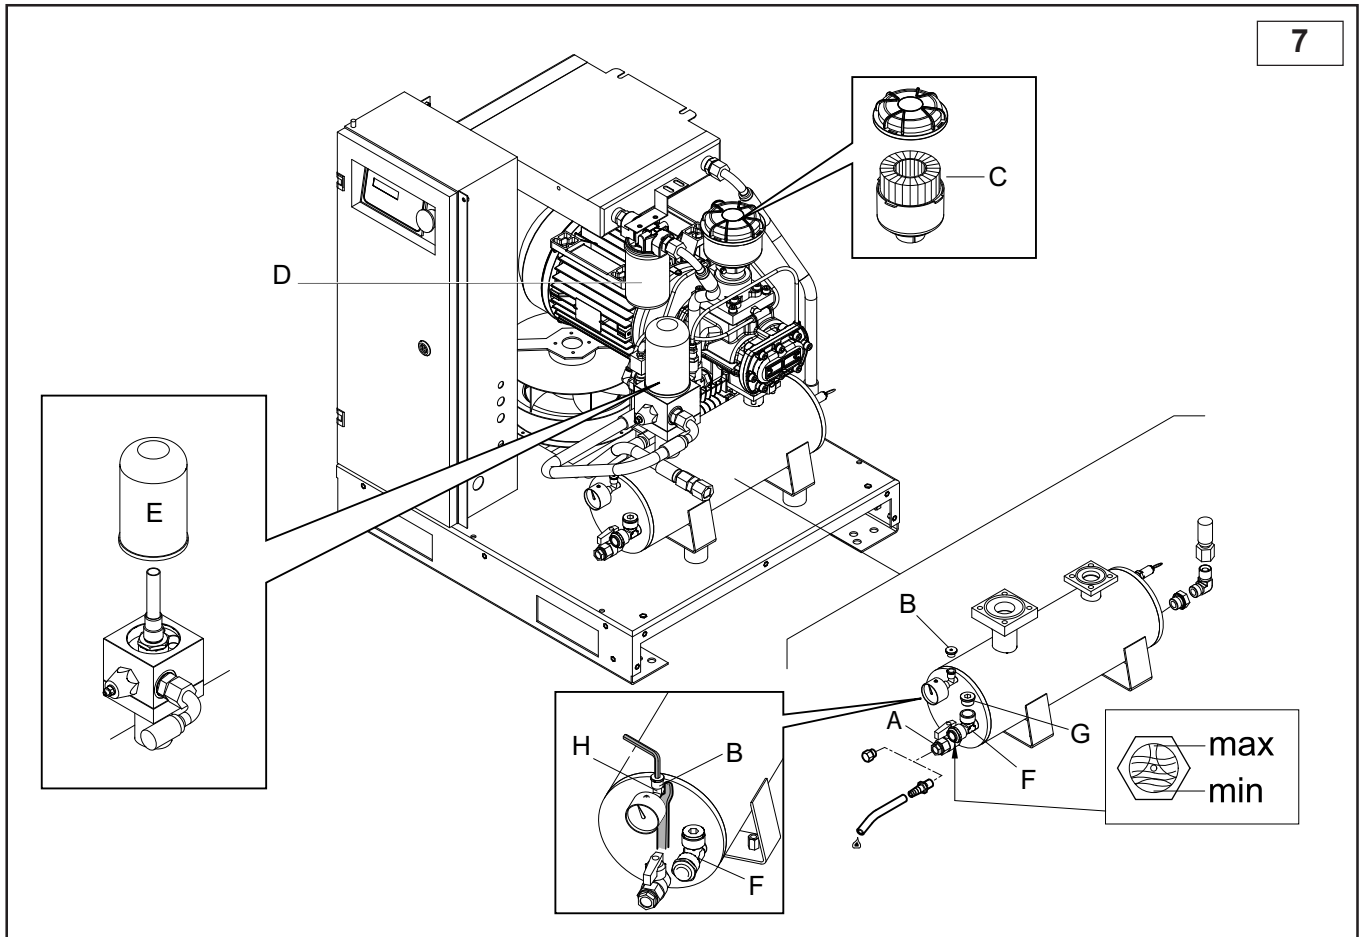

DESCARGA DE CONDENSADOS

La refrigeración de la mezcla aceite/aire está regulada a una temperatura superior respecto al punto de rociado del aire (con un funcionamiento normal del compresor); sin embargo, no es posible eliminar totalmente la presencia de condensación en el aceite.

Descargar la condensación abriendo el grifo **A**, cerrarlo cuando comience a salir aceite en lugar de agua. Controlar el nivel del aceite y, si fuera necesario, reponer.

¡LA CONDENSACIÓN ES UNA MEZCLA CONTAMINANTE! y no debe descargarse en las alcantarillas.

CONTROL DE ACEITE Y LLENADO

Comprobar el nivel del aceite a través del indicador colocado en el lado izquierdo del depósito separador de aceite, si el nivel está por debajo del máximo, llenar a través de la boca **F**; antes de llenar mantener el racor **H** en posición vertical con una llave y desenroscar el tapón **B** para permitir la salida del aire durante el llenado.

La cantidad de aceite necesaria para reponer del nivel mínimo al nivel máximo es aproximadamente de 0,5 litros.

LIMPIEZA / SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE AIRE

Limpiar cuidadosamente el filtro del aire **C**, usando aire comprimido, operando desde el interior hacia el exterior.

Comprobar, a contraluz, la presencia de eventuales roturas en el filtro: en este caso sustituir el filtro.

El cartucho y la tapa deben montarse con precaución, para impedir la entrada de polvo en el interior del grupo de compresión.

LIMPIEZA DEL RADIADOR

Se recomienda limpiar el radiador, en caso de recalentamiento anormal y una vez al año como mínimo.

Proceder de la siguiente manera:

- quitar el paquete radiante y rociar (con pistola de lavado + solvente) desde el exterior hacia el interior;
- comprobar el perfecto paso del aire a través del radiador.

SUSTITUCIÓN DE ACEITE

Con el compresor caliente – a más de 70 °C) sustituir el aceite.

- Introducir el tubo flexible en dotación en el grifo **A**.
- Mantener el racor **H** en posición vertical con una llave y desenroscar el tapón **B** para permitir la salida del aire
- Abrir el grifo **A** y dejar fluir el aceite en un recipiente de recuperación hasta vaciarlo por completo. Cerrar el grifo y quitar el tubo.
- Quitar el tapón **G** y echar aceite nuevo desde la boca **F** (cantidad para llenado completo: 4,2 litros).
- Volver a cerrar el tapón **B** y el tapón **G**.

- Conectar la máquina a la toma de corriente.
- Poner en marcha la máquina y dejarla en marcha durante 5 minutos, luego pararla.
- Descargar todo el aire.
- Esperar 5 minutos y controlar el nivel del aceite: si es necesario, reponer.

El aceite utilizado es: RotEnergy Plus

¡EL ACEITE USADO ES CONTAMINANTE! Para su eliminación, respetar las leyes vigentes sobre protección ambiental.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO ACEITE

Sustituir el filtro del aceite **D**; esta operación no debe efectuarse con el depósito sin presión o sin aceite. Pasar siempre una capa de aceite en la junta del filtro antes de atornillarlo manualmente


SUSTITUCIÓN DEL FILTRO SEPARADOR DE ACEITE

El filtro separador **E** no puede limpiarse, pero debe sustituirse.

- Destornillar el filtro manualmente (o si es necesario utilizando una herramienta específica para filtros) girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Sustituirlo con uno nuevo, atornillándolo en el sentido de las agujas del reloj, después de haber aceitado ligeramente la junta y el anillo OR en el interior del filtro mismo

LIMPIEZA DEL PREFILTRO DE AIRE



- Extraer el prefiltro **11** de su asiento.
- Limpiar con agua y jabón, déjelo secar completamente antes de poner en marcha la máquina.

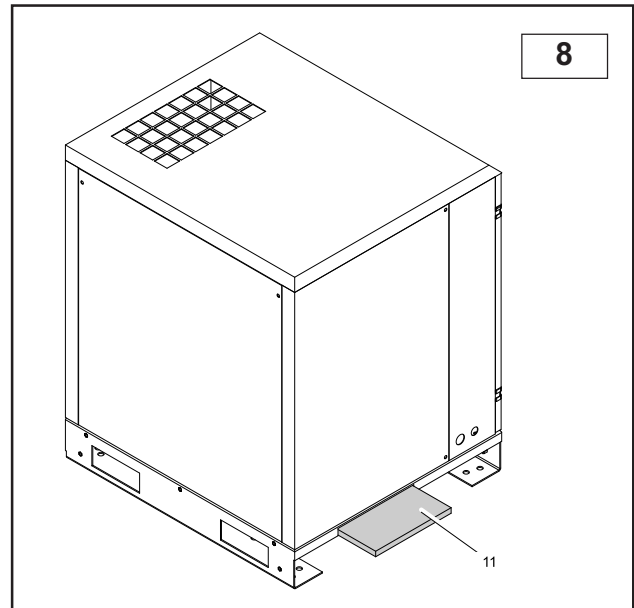

BÚSQUEDA DE DAÑOS

Problema	Causa	Solución
Parada motor (señal intervención relé térmico)	Tensión muy baja	Controlar la tensión, presionar Reset y poner nuevamente en marcha
	Recalentamiento	Controlar la absorción del motor y el calibrado de los relés, si la absorción es regular, presionar Reset y poner en marcha nuevamente
Elevado consumo de aceite	Recalentamiento motor electroventilador	Controlar el motor electroventilador y el estado del <i>clixon</i>
	Drenaje defectuoso	Controlar el tubo de drenaje de aceite y la válvula de no retorno
	Nivel aceite muy alto	Controlar el nivel de aceite y eventualmente descargar
	Filtro separador de aceite dañado	Sustituir el filtro separador de aceite
Pérdida de aceite del filtro de aspiración	Mala estanqueidad de las juntas del filtro separador de aceite	Sustituir las juntas del niple separador de aceite
	El regulador de aspiración no cierra	Controlar el funcionamiento del regulador y de la electroválvula
Apertura válvula de seguridad	Presión muy elevada	Controlar el calibrado del presóstato de servicio.
	El regulador de aspiración no cierra al final de ciclo	Controlar el funcionamiento del regulador y de la electroválvula
	Filtro separador de aceite atascado	Sustituir el filtro separador de aceite
Intervención sensor temperatura compresor	Temperatura ambiente muy elevada	Aumentar la ventilación
	Radiador atascado	Limpiar el radiador con solvente
	Nivel aceite muy bajo	Agregar aceite
	Prefiltro del aire obstruido	Limpiar el prefiltro
Escaso rendimiento del compresor	El electroventilador no arranca	Controlar el motor electroventilador y el estado del <i>clixon</i>
	Filtro aire sucio o atascado	Limpiar o sustituir el filtro
El compresor está en marcha pero no comprime el airell	El regulador está cerrado, no se abre porque está sucio.	Quitar el filtro de aspiración y controlar si el regulador se abre manualmente. Eventualmente desmontar y limpiar
	El regulador está cerrado, no se abre por falta de mando.	Controlar la presencia de señal en la electroválvula. Eventualmente sustituir la parte dañada
El compresor sigue comprimiendo aire más allá del valor de presión máx.	El regulador está abierto, no se cierra porque está sucio	Desmontar y limpiar el regulador
	El regulador está abierto, no se cierra por falta de mando	Controlar la presencia de señal en la electroválvula. Eventualmente sustituir la parte dañada
El compresor no arranca nuevamente	Filtro separador de aceite atascado	Sustituir el filtro separador de aceite
	La válvula de presión mínima no cierra perfectamente	Desmontar la válvula, limpiarla y eventualmente sustituir el elemento de estanqueidad
Puesta en marcha dificultosa	La tensión es muy baja	Controlar la tensión de red
	Pérdida de los tubos	Ajustar los empalmes

ESQUEMA ELÉCTRICO - ROTAR KMID 7-10 230-400V / 50-60Hz

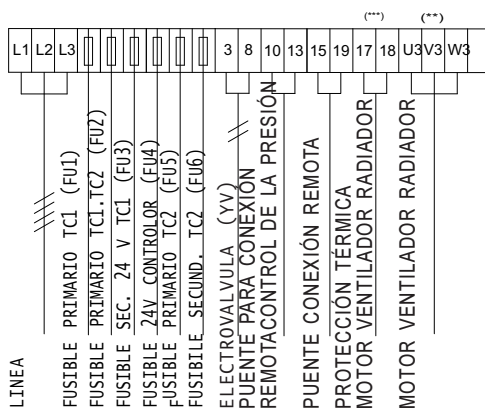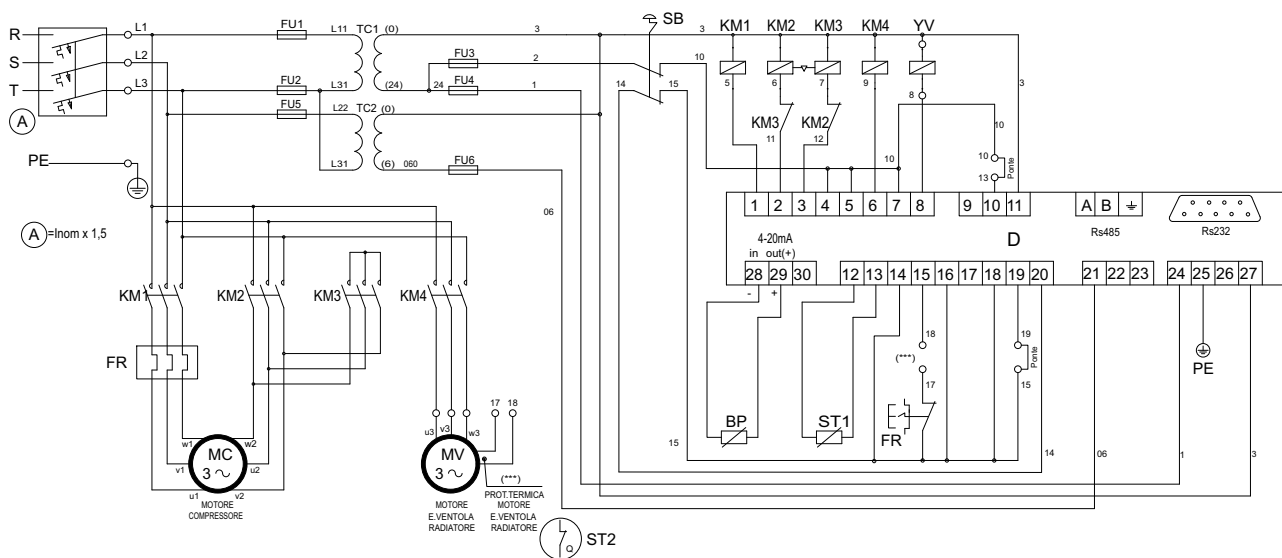

	K-MID 7		K-MID 10	
	230V	400V	230V	400V
TC1	Transformador Pr.0/230/400 Sec.0/24 100VA			
TC2	Transformador Pr.0/230/400 Sec.0/6			
SB	Pulsador de emergencia + 2NC 230V 10A			
FU1/ FU2/ FU3	Fusibles cerámicos 6,3x32 GF 4A 500V			
FU4 /FU5	Fusibles cerámicos 6,3x32 GF 1A 500V			
FU6	Fusibles cerámicos 6,3x32 GF 500mA 500V			
KM1	7,5kW(*)	4kW(*)	11kW(*)	5,5kW(*)
KM2	7,5kW(*)	4kW(*)	11kW(*)	5,5kW(*)
KM3	5,5kW(*)	4kW(*)	7,5kW(*)	4kW(*)
KM4	3kW(*)	3kW(*)	3kW(*)	3kW(*)
FR	(9-12,5)	(7-10)	(14-20)	(9-12)
YV	Electroválvula 24 VAC 50/60 Hz 8VA			
BP	Transductor de presión 0.-16 bar 4-20 mA			
D	Controlador electrónico SEPRI Easytronic II 24V/AC			
ST1	Sonda térmica controlador SEPRI			
MV	Motor electroventilador radiador 230/400V 50/60Hz			
	Sección cable motor (mm ²)			
	7x2,5	7x1,5	7x4	7x2,5

